



Наш број: 2561200-Д-07.06-211709-25

Ваш број: 11-1/2025-2

Сремска Митровица, 11.06.2025
8/99

МОМЧИЛОВИЋ БРАНИСЛАВ

ОМЛАДИНСКА бр. 32

22240 ШИД



AAAV4931083070190

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу (парцела бр. 8592 на К.О. Шид) ШИД, ЦАРА ДУШАНА ББ

Поводом Вашег захтева, наш број 2561200-Д-07.06-211709-25, у којем тражите претходне услове за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу број (парцела бр. 8592 на К.О. Шид) ШИД, за потребе изградње АГРОИНДУСТРИЈСКОГ – ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА, инвеститора Момчиловић Бранислава из Шида, обавештавамо Вас следеће:

За напајање будућег пословног објекат, захтеване снаге 50kW, потребно је изградити прикључак који се састоји из следећег:

- Типски полиестерски орман мерног места типа ПОММ-4, ожичен према шеми PI-1с опремљен мерном групом за полуиндиректно мерење, СМТ и МПК, уграђен на слободностојеће армирано-бетонско постоље типа САБП-600, као што је приказано на скици прикључка у прилогу услова. Орман мерног места је опремљен мерном групом за полуиндиректно мерење, СМТ 75/5А, МПК и НВ1 осигурачима од 100А постављеним иза СМТ (за кабловски вод мерене ел.енергије).
- Напајање разводне табле инсталација (РТИ) од PI-1с (мерена ел.енергија) извести кабловским водом 1kV одговарајућег типа и пресека у складу са дозвољеним падом напона. Приликом полагања кабловских водова 1кВ (мерена ел.енергија) придржавати се свих техничких прописа за извођење подземних електроенергетских инсталација. Извршити геодетско снимање кабловског вода.
- Инсталационе осигураче прилагодити главним осигурачима на мерном месту и уградити заштитни уређај диференцијалне струје (ЗУДС) 25(40)/0,5А. Ел. инсталацију објекта извести у складу са важећим техничким прописима.

Ови Услови имају важност 12 месеци и могу се користити и искључиво у сврху ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

НАПОМЕНА: На основу ових услова не могу се исходovati локацијски услови и грађевинска дозвола. Надлежни орган је дужан да прибави Услове за пројектовање и прикључење у склопу спровођења Обједињене процедуре.

Прилог: - скица прикључка

С поштовањем,

Доставити:

1. Наслову
- ② Служби за енергетику
3. Писарници




Директор огранка

Владимир Санадер, дипл.правник

ЛЕГЕНДА:

1. Објект за пољопривредну механ
2. Објект за пољопривредну механ
3. Објект за пољопривредну механ
4. Колска вага 60 t
- 4а. Вагарска кућица
5. Успини кош и кип платформа
6. Подно складиште за житарице

Граница обухвата УП
Граница парцела

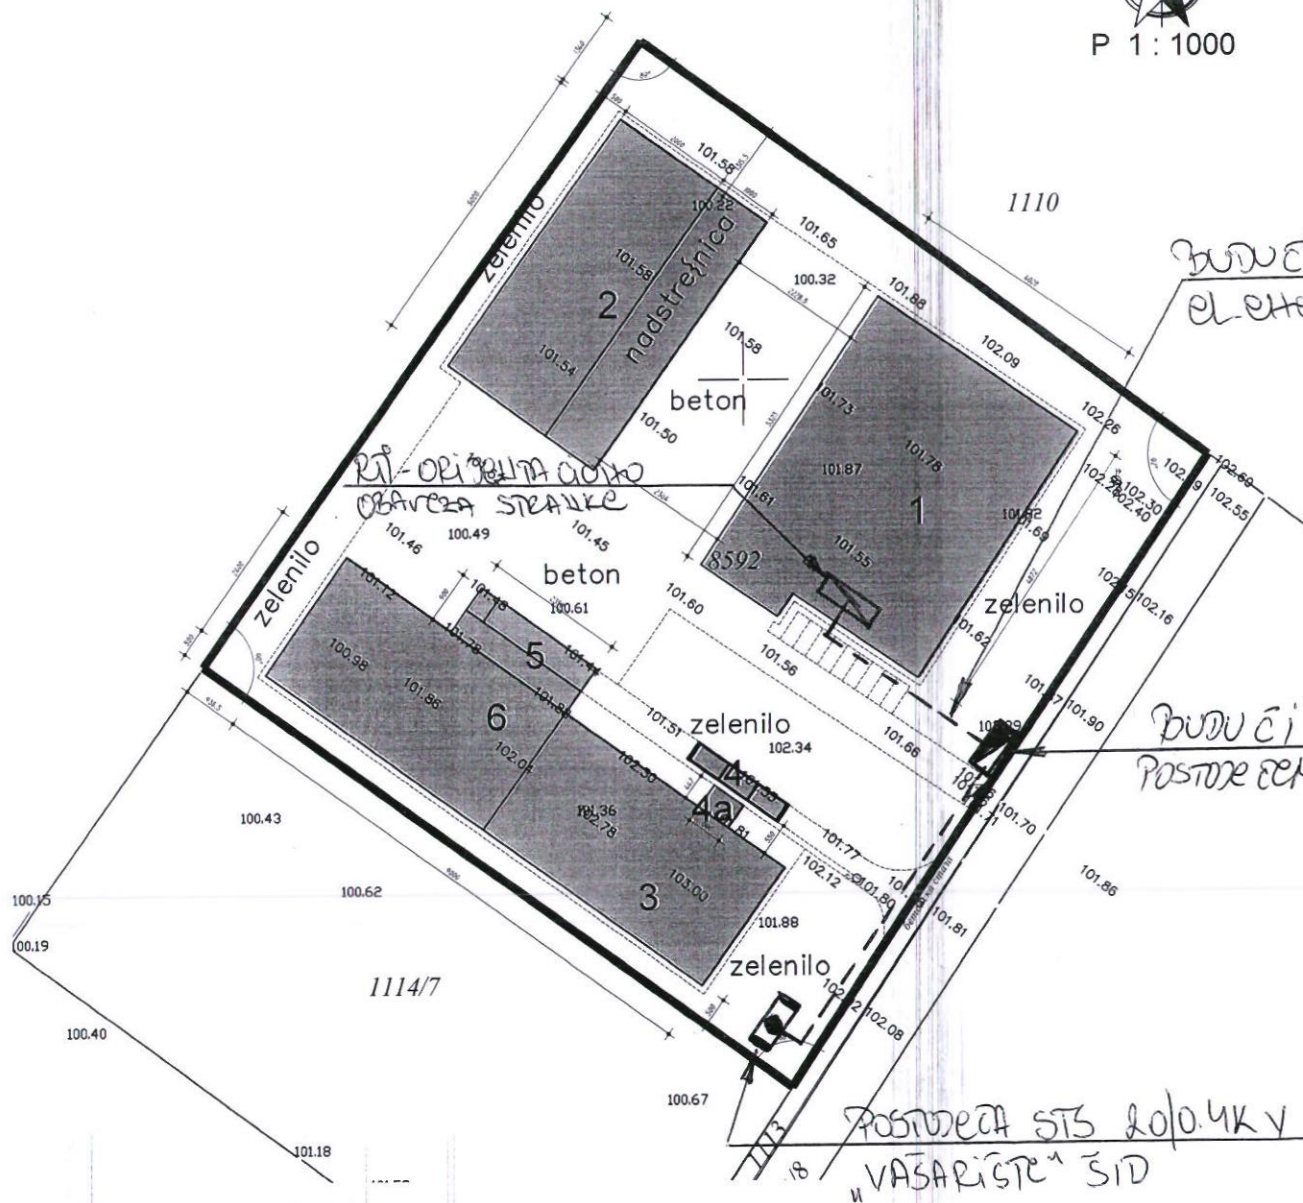

BRUČI KAPL VOD 1,1KV MERENA
EL. ENERGIJA (OBAVEZA STRANKE)

BUĐUĆI	ROMM-4 TIPIA PI-12 KA
POSTOJEĆI	SABP600 SA KPK, SMI

~~Postupka STS 20/0.4K~~
"VAŠARIŠTE" ŠID



ИНВЕСТИТОР